


Sabbia (0,2/2,0 mm) per  
formazione letto di posa,  
rinfiacco e copertura tubazione

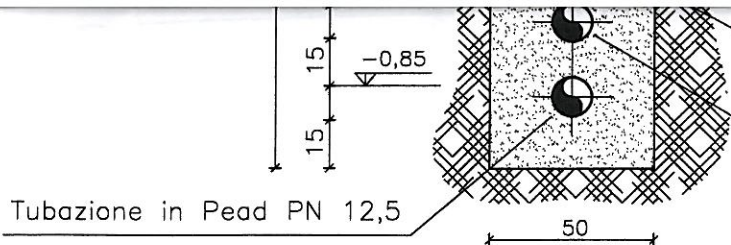

COMANDO PROVINCIALE  
VIGILI DEL FUOCO  
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI  
17 DIC. 2014  
SI ESPRIME PARERE A QUANTO  
RICHIESTO NEL PRESENTE PROGETTO,  
RELATIVAMENTE ALLE CONDIZIONI  
DELLA LETTERA PROTOCOLLO \_\_\_\_\_

PROTOCOLLO / PRATICA  
21935/68322

IL FUNZIONARIO TECNICO ISTRUTTORE  
Geom. Orlando Bove

LEGENDA	
— GAS —	Linea del gas metano
⊗	Valvola intercettazione a sfera
⊠	Giunto dielettrico
⊞	Giunto di transizione polietilene-metallo
— H <sub>2</sub> O —	Linea idrica antincendio
●	attacco autopompa singolo DN 70
	Segnale di allarme ottico-acustico per minima pressione acquedotto

LEGENDA COLORI	
<span style="color: green;">—</span> Verde	Attività esistenti (51.2.C e 74.3.C) con CPI n. 68322 del 09.07.2014 prot. 12149
<span style="color: red;">—</span> Rosso	Ampliamento



**INOX MECC S.B.L.**  
Via Cortenuova, snc  
24050 Cividate al Piano (BG)  
cod. fisc. e p.iva: 01630750162

**Dott. Ing. Mauro Cogi**

V.lo S. Martino della Battaglia, 20/3  
25032 Chiari (BS)  
Tel. e Fax 030.712609  
Cell. 329.5430643  
email: mauro.cogi@libero.it

Committente: Inox Mecc S.r.l.	TAV.  1		
Descrizione: Esame progetto att. 54.1.B secondo D.P.R. 01.08.2011 n. 151			
Località: Via Cortenuova, s.n. — Cividate al P. (BG)	Scala varie	Data dicembre 2014	Archivio 14CM065

o d'intercettazione gas  
manovra rapida a 90°  
  
ore di gas metano